ROZDZIELNIA STR SN–20kV
POLE Nr 2 – Pomiar napięcia
O B W Ó D G Ł Ó W N Y

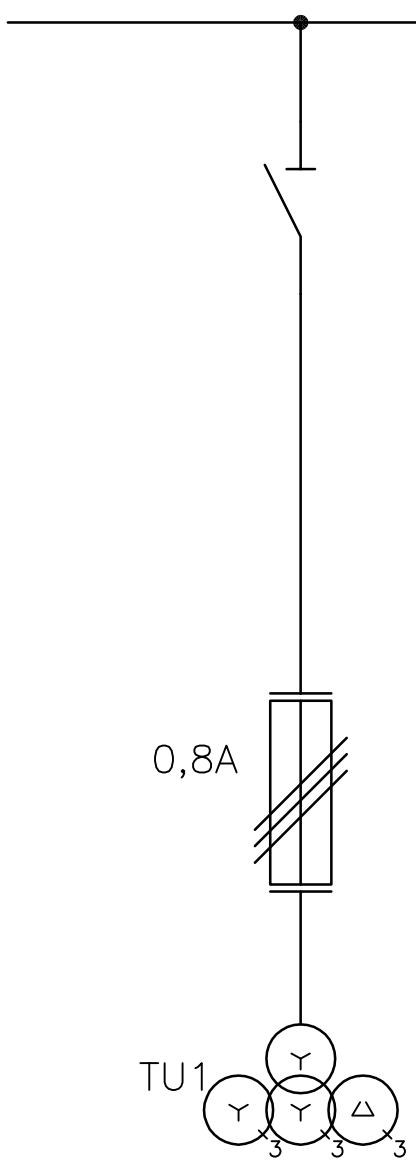

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE:
3x UMZ 24–1
uzw. I: 20:√3/0,1: √3kV; 5VA; kl. 0,1
uzw. II: 20:√3/0,1: √3kV; 10VA; kl. 3P
uzw. III: 20:√3/0,1kV; 10VA; kl. 3P

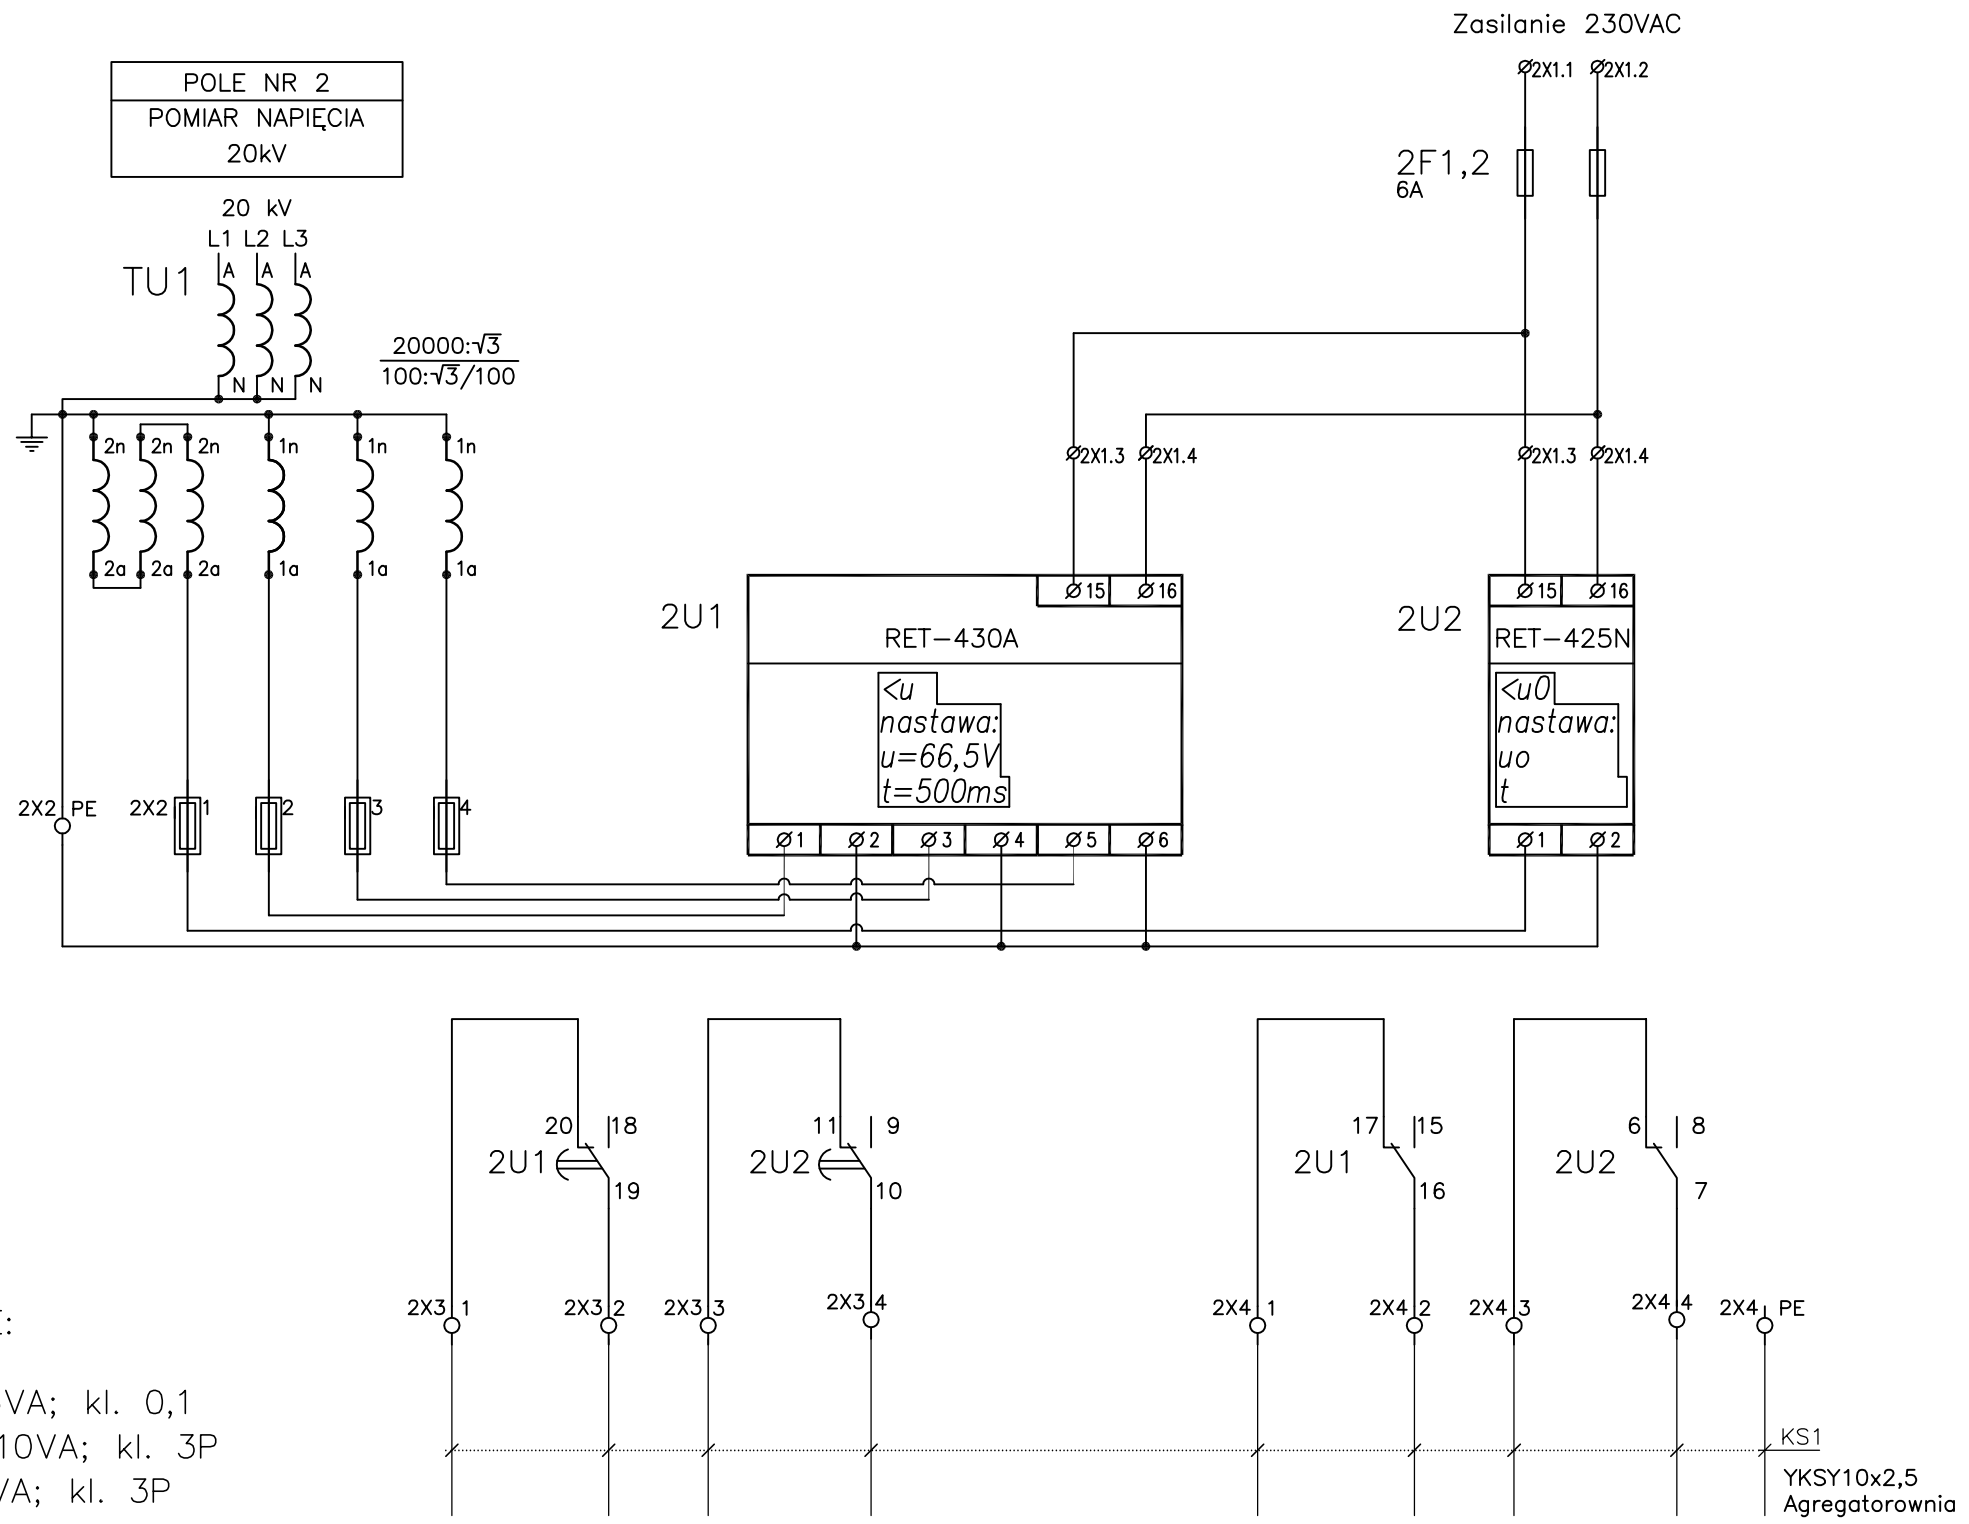

UWAGA:
Przewód KS1 doprowadzić do szafy zabezpieczeń i sterowania generatora SG w Agregatorowni.
Cyfrowa sygnalizacja zadziałania zabezpieczeń.
Działanie:
– listwa 2X4 zaciski 1–2 rozwarte działanie zabezpieczenia u>
– listwa 2X4 zaciski 3–4 rozwarte działanie zabezpieczenia u0>.
Zabezpieczenia działają na wyłącz wyłącznika QG – generatora 845kW.
Przed uruchomieniem instalacji należy dokonać sprawdzenia nastaw oraz wykonać próby ruchowe działania zabezpieczeń i sporządzić protokoły z w/w czynności.

Biuro Usługowo–Handlowe >Eco – Tech< 37–700 Przemyśl ul. Kościuszki 2		Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 ul. Energetyków 46, 44–200 Rybnik				
Projektował: mgr inż. Robert Bęben Upr. Nr PDK/0191/POOE/06		Inwestycja: Modernizacja źródła ciepła i energii dla SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetyków 46				
Sprawdził: mgr inż. Kazimierz Mosior Upr. Nr E–154/75		Obiekt: Kotłownia i agregatorownia dla potrzeb grzewczych oraz technologicznych szpitala				
Opracował: mgr inż. Aleksander Bauer		Nazwa rysunku: Schemat ideowy zabezpieczeń u> i u0> w STR SN pole nr 2				
Data wykonania: Grudzień–2009r.	Stadium: Projekt Budowlany	Branża: Elektryczna	Nr umowy: 30/P/2009	Nr archiwalny: 30/P/2009	Skala: ––	Nr rysunku: E–5