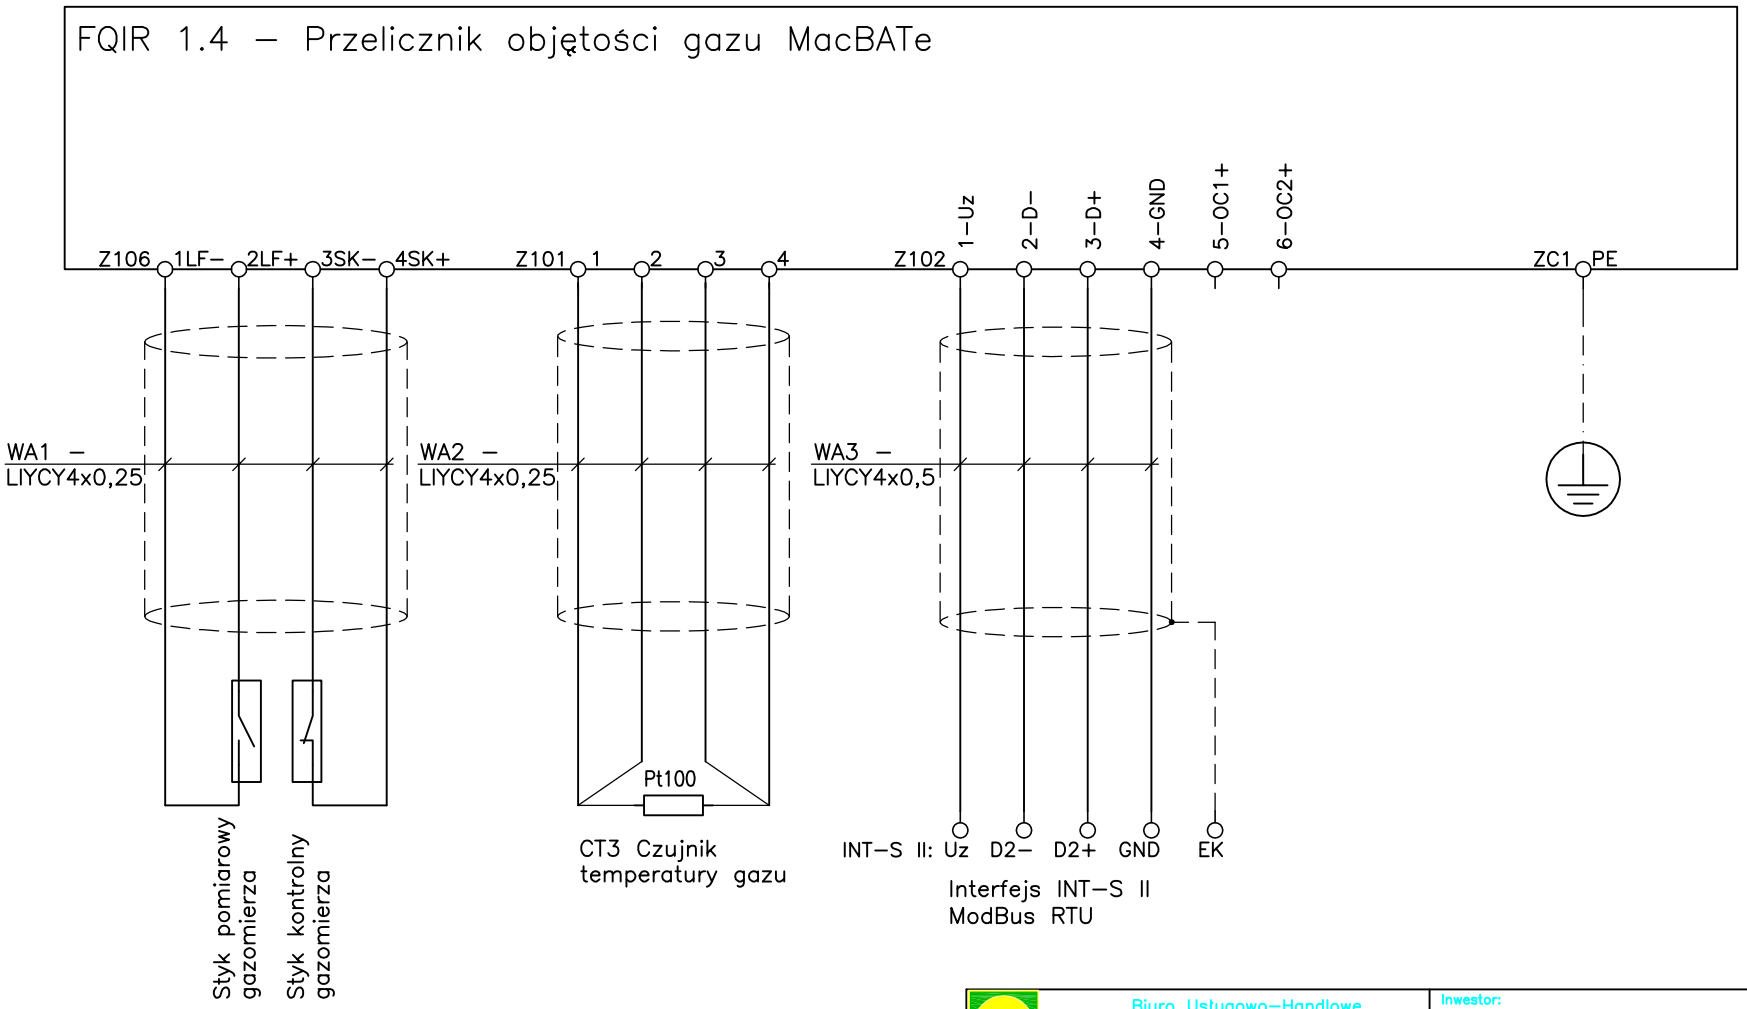

UWAGA:
Przyłączenie czujnika ciśnienia rurką impulsową ø6mm do króćca P1 na obudowie korektora.
Uziemienie obudowy wykonać przewodem LgY6mm².
Zastosowane przewody muszą spełniać wymogi PN–EN 6079–14

Biuro Usługowo–Handlowe >Eco – Tech< 37–700 Przemyśl ul. Kościuszki 2			Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 ul. Energetyków 46, 44–200 Rybnik			
Projektant: mgr inż. Robert Bęben Upr. Nr PDK/0191/POOE/06			Inwestycja: Modernizacja źródła ciepła i energii dla SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetyków 46			
Sprawdził: mgr inż. Kazimierz Mosior Upr. Nr E–154/75			Obiekt: Kotłownia i agregatorownia dla potrzeb grzewczych oraz technologicznych szpitala			
Opracował: mgr inż. Aleksander Bauer			Nazwa rysunku: Schemat układu AKPiA – pomiaru zużycia gazu schemat połączeń zewnętrznych przelicznika gazu.			
Data wykonania: Grudzień–2009r.	Stadium: Projekt Wykonawczy	Branża: AKPiA	Nr umowy: 30/P/2009	Nr archiwalny: 30/P/2009	Skala: ––	Nr rysunku: A–2.2