


TABELA OZNACZEŃ WĘZŁA REGULACYJNEGO PRZY NAGRZEWNICY

SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU PRACONIA CYTOSTATYKÓW

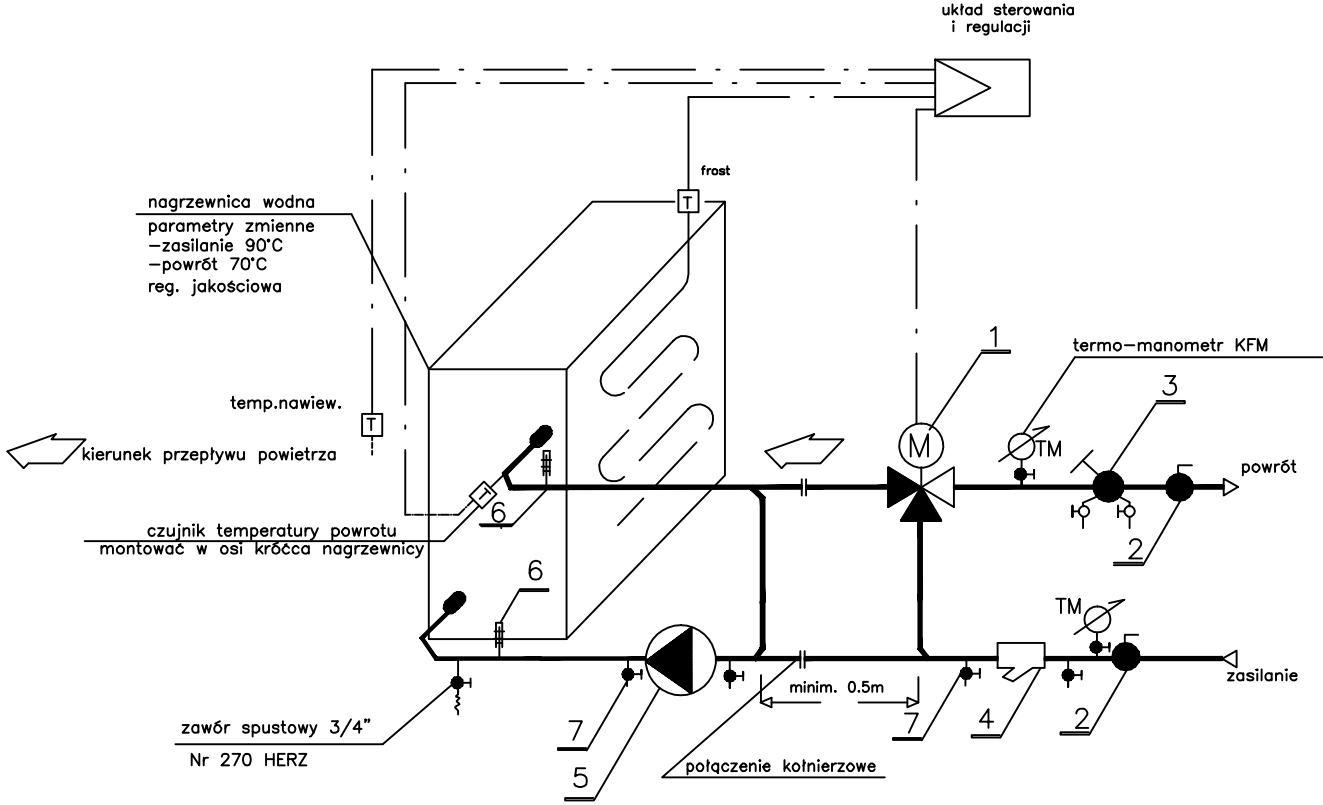

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ	TYP i WIELKOŚĆ ELEMENT. INST. CIEPŁA WENT.
		1N
1	2	3
1	ZAWÓR REGULACJI AUTOMAT. HONEYWELL Kvs [m3/h]/Dn (obj. proj. went-mech)	V5833A1045 1,6/15
2	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY ZE SPUSTEM PERFEXIM INDEKS 01.01.250(1.0MPa) DN	25
3	ZAWÓR DO REG. RĘCZNEJ STROMAX NR4117M HERZ DN	25
4	FILTR SKOŚNY DO WODY INDEKS 03.01.0250 PERFEXIM DN	25
5	POMPA CYRKULACYJNA WIŁO TYP (obj. proj. went-mech)	STAR RS25/2 Classic Star
6	TERMOMETR BIMETALICZNY Ø80 Z CZUJNIKIEM 50 mm (0-2,5bar) KFM szt.	2
7	ZAWÓR POMIAROWY NR 280 HERZ 1/4" szt.	4
ILOŚĆ CIEPŁA kW		15
ILOŚĆ PRZEPŁ. CZYNNIKA m3/h		0,65
OPÓR NAGRZEWNICY kPa		7,0
SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE mm sł.w.		1637
ILOŚĆ POWIETRZA m3/h		1000m3/h
Δt °C		Δt-45 °C

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)

<b>ARCHIMED</b> TERESA STRZYŻ 30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21	OBIEKT SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU UL. ENERGETYKÓW 46 44-200 RYBNIK		SKALA -	
	TEMAT PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW		NUMER RYS. 4	
	TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT WĘZŁA REGUL. NAGRZEWNICY		DATA 04.2012	
	FAZA PB+PW	NR ARCHIW.		
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Janusz Juszcak	sanitarna	R.P.Upr.883/94	
OPRACOWAŁ				
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Barbara Zasada	sanitarna	UAN Upr.95/90	